

# NEPRI-6610 手持式盐密度测试仪

使  
用  
说  
明  
书

国科电研（武汉）股份有限公司

# 目 录

一、产品简介.....	1
二、功能特点.....	3
三、产品参数.....	3
四、使用说明.....	4
五、功能说明.....	6
六、维护保养.....	9
七、配置清单.....	10
八、售后服务.....	10
附录 A.....	11
附录 B.....	12
附录 C.....	13
附录 D.....	15

# 一、产品简介

**NEPRI-6610 手持式盐密度测试仪**用于电力系统防污闪检测，是测量绝缘子表面等值附盐密度（以下简称“盐密”）的专用测量仪器，同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。

污秽等级的划分和污秽等级分布图的绘制是防污闪工作的基础，准确的污秽等级分布图是选择输、变电设备电瓷外绝缘爬距的依据。绝缘子表面等值附盐密度值是判断电瓷外绝缘污秽状况严重程度的定量数据，是划分污秽等级和绘制污区图的重要依据之一。因此，盐密测量工作对电力系统安全运行有着重要的意义。

参照标准：

GB/T16434 – 1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》

GB/T16434-200X 《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第 1 部分：定义、信息和一般原则》

Q/GDW152-2006 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》



## 相关术语：

### 1、参照盘形悬式绝缘子 reference cap and pin insulator

XP-70、XP-160、LXP-70 和 LXP-160 普通盘形悬式绝缘子（根据 GB/T 7253），通常 7~9 片组成一串用来测量现场污秽度。

### 2、爬电距离 creepage distance

在两个导电部分之间，沿绝缘体表面的最短距离。

注：水泥或其他非绝缘胶合材料表面不认为是爬电距离的构成部分。如果绝缘子的绝缘件的某些部分覆盖有高电阻层，则该部分应认为是有效绝缘表面并且沿其上面的距离应包括在爬电距离内。

### 3、统一爬电比距 unified specific creepage distance (USCD)

绝缘子的爬电距离与其两端承担的最高运行电压（对于交流系统，为额定相电压的 1.1 倍）之比，mm/kV。

### 4、附盐密度 salt deposit density (SDD)

人工涂覆于给定绝缘子表面（不包括金属部件和装配材料）上氯化钠总量除以表面积，mg/cm<sup>2</sup>。

### 5、等值附盐密度 equivalent salt deposit density (ESDD)

绝缘子单位绝缘表面上的等值附盐量，mg/cm<sup>2</sup>。

### 6、不溶物密度（简称灰密） non soluble deposit density (NSDD)

绝缘子单位绝缘表面上清洗的非可溶残留物总量除以表面积，mg/cm<sup>2</sup>。

### 7、现场等值盐度 site equivalent salinity (SES)

根据 GB/T 4585 进行盐雾试验时的盐度。用该盐度试验，在相同绝缘子和相同电压下，产生的泄露电流峰值与现场自然污秽条件下的泄露电流基本相同。

### 8、现场污秽度 site pollution severity (SPS)

在适当的时间段内测量到的污秽严重程度 ESDD/NSDD 或 SES 的最大值。

### 9、现场污秽等级 site pollution severity class

将污秽严重程度从非常轻到非常严重按 SPS 的分级。

### 10、带电系数 $K_1$ energy coefficient $K_1$

同形式绝缘子带电所测 ESDD/NSDD (SES) 值与非带电所测 ESDD/NSDD (SES) 值之比， $K_1$  一般为 1.1~1.5。

## 二、功能特点

- 1) 具有量程自动切换功能，测量速度快（2s/次）。
- 2) 测量范围大，盐密范围  $0.0001\text{mg}/\text{cm}^2 \sim 9.9999\text{mg}/\text{cm}^2$ 。
- 4) 采用 2.8 寸真彩液晶屏幕。
- 5) 可直接显示盐密度、污秽等级、统一爬电比距。
- 6) 自动进行温度补偿，直接显示  $20^\circ\text{C}$  时的标准电导率和等值附盐（ESDD）；
- 7) 具有原溶液含盐量去皮的功能，降低了对清洗液的要求。
- 8) 自动将不带电测量的盐密度（ESDD）转换为带电测量的盐密度（ESDD）。
- 9) 可存储 10 万组记录。
- 10) 可查阅、删除单条记录，也可删除所有记录。
- 11) 内置大容量充电锂电池（2600mAh），适合野外现场使用。

## 三、产品参数

### 3.1 测量范围：

盐密： $0.0001\text{mg}/\text{cm}^2 \sim 9.9999\text{mg}/\text{cm}^2$ （按 X-4.5 型绝缘子为准）

测量温度： $0^\circ\text{C} \sim 100^\circ\text{C}$

测量电导率： $0 \sim 200000\mu\text{s}/\text{cm}$

### 3.2 基本误差：

测量盐密：分辨率  $0.0001\text{mg}/\text{cm}^2$

满量程精度： $\pm 2\%$

测量温度：分辨率  $0.1^\circ\text{C}$ ，精度  $\pm 0.5^\circ\text{C}$

测量电导率：分辨率  $0.01\mu\text{s}/\text{cm}$

3.3 环境温度：0℃~60℃。

3.4 环境湿度：<90%。

### 3.5 体积与重量

手持主机尺寸：长 210mm\*宽 100mm\*厚 36mm。

整机机箱尺寸：长 335mm\*宽 260mm\*高 130mm。

手持主机重量：约 0.5Kg。

整机重量：约 2.5Kg。

## 四、使用说明

### 1、主机外观与功能



充电指示灯：红色--正在充电；绿色--已经充满。

## 2、键盘说明

键盘按键功能

按键	功能	其他功能
	开机/关机	
Enter	确定/选定	保存
↑	向上选择子菜单	参数修改值加 1
↓	向下选择子菜单	参数修改值减 1
←	向左选择主菜单	参数修改向左移 1 位
→	向右选择主菜单	参数修改向右移 1 位
Del	删除记录	参数修改恢复出厂值
Esc	返回	退出修改状态

## 3、测试步骤

### 3.1 配置溶剂

溶剂选择：建议使用去离子水或蒸馏水。也可以使用质量合格的饮用纯净水，但以电导率小于 10us/cm 的水为宜。如果使用饮用纯净水，则需要修改“参数”--“基准值”，将原始溶液的含盐量作为测量数据的基准值。（详细操作见功能说明--参数）

溶剂用量：标准普通型绝缘子每片用水量为 300ml 。但是当被测绝缘子的表面积与普通绝缘子不同时，可参照下表，根据绝缘子表面积大小按比例适当增减用水量。

绝缘子表面积与盐密测量用水量关系表

绝缘子表面积 (cm <sup>2</sup> )	≤1500	1500~2000	2000~2500	2500~4000
用水量 (ml)	300	400	500	600

请使用烧杯等玻璃容器盛装溶剂，严禁使用金属容器。金属容器会严重影响测量结果。

### 3.2 擦拭取样

绝缘子取样选择：普通悬式绝缘子串选取上数第 2 片、中间 1 片、下数第 2 片。将三片测量的结果求平均值作为测量结果。

擦拭方法：单手戴上一次性乳胶手套，取一片纱巾放在溶剂（蒸馏水）中浸湿。用湿纱巾将单片绝缘子的上下表面擦拭干净，将污秽物连同纱巾放入水中搅拌溶解。在擦拭绝缘子表面时不要流失水分。

补充：取样污秽物的成分分为两类，一类为可溶解物质称为盐，另一类为非可溶物质称为灰。盐溶解于水后成为导电离子，仪器通过离子浓度来衡量 ESDD。灰在水中为悬着物 and 沉降物，没有导电性，不影响 ESDD 测量结果。测量盐密度 ESDD 请使用本仪器，测量灰密度 NSDD 请使用绝缘子灰密度测试仪（成套装置）。

### 3.2 测试

根据实际溶液体积和绝缘子表面积修改相关参数。将电极头浸入被测溶液中，即可读取盐密度 ESDD、溶液电导率、溶液温度、污秽等级、统一爬电比距等结果。

补充：标配电极常数  $K=1.0$  的电极，用于绝缘子盐密度 ESDD 的测量。当使用盐密仪用作其它用途，如测量工业废水的电导率，且测量范围在  $10000\sim 100000\text{us/cm}$ ，应换用电极常数  $K=10$  的铂黑电极。如测量特殊化学溶剂的电导率，其范围在  $1\sim 50\text{us/cm}$ ，且需要高测量精度时应换用电极常数  $K=0.1$  的铂电极。 $K=10$  和  $K=0.1$  的电极不是标配电极，如需要请在购置时配置。

## 五、功能说明

### 1、测量界面



测量	参数	记录	
附盐密度:	0.0001	mg/cm <sup>2</sup>	
电导率:	0.66	us/cm	
温度:	27.8	°C	
污秽(Q/GDW 152):	a	级	
等级(GB/T16434):	0	级	
统一爬电比距:	22~25	mm/kV	
编号:1			
按Enter键保存!			

按下开关按键，仪器开机并自动进入测量模式。如未插电极，仪器提示“请接入电极！”。测试完成后按“Enter”键保存结果，“左键”或“右键”切换到其他主菜单。

**数据详解:**

数据名称	测量值	单位	备注
盐密度	0.0001	mg/cm <sup>2</sup>	ESDD，自动减去基准值
电导率	0.66	us/cm	单位：微西门子每厘米
温度	27.8	°C	放置 2 分钟温度稳定
污秽等级 (Q/GDW 152)	a	--	分级：a,b,c,d,e,f。详见附录 B。显示值以灰密度大于 2mg/cm <sup>2</sup> 为前提。
污秽等级 (GB/T 16434)	0	--	分级：0,1,2,3,4。详见附录 A。
统一爬电比距	22~25	mm/KV	实际爬电比距大于此值为安全。

## 2、参数界面

测量	参数	记录	
溶液体积:	300 ml		
表面积:	1450 cm <sup>2</sup>		
基准值:	0.0000 mg/cm <sup>2</sup>		
电极常数:	1.00 cm		
带电系数:	1.00		
温度补偿:	是		
实际使用的溶液大小。实际用水量>=表面积大小*0.2ml。			

测量	参数	记录	
溶液体积:	0300 ml		
表面积:	1450 cm <sup>2</sup>		
基准值:	0.0000 mg/cm <sup>2</sup>		
电极常数:	1.00 cm		
带电系数:	1.00		
温度补偿:	是		
←→:移位      ↑↓:改值      Esc:退出 Del:复位出厂值      Ent:保存并退出			

字体背景色为黑色时，按上下键选择待修改条目。按“Ent”键进入修改状态，字体单个字符背景色为红色时，按上下键可改值，左右键可选中其他字符。参数设置完后按“Ent”键保存设置。需要复位出厂值可按“Del”键，退出修改按“Esc”键。

### 参数详细说明

参数名称	默认值	取值范围	单位	备注
溶液体积	300	100-9999	ml	实际用水量>=表面积*0.2ml
表面积	1450	100-9999	cm <sup>2</sup>	单片绝缘子上下总表面积
基准值	0	0-实际值	mg/cm <sup>2</sup>	原始溶液含盐量，修改时仪器首先会自动测量。
电极常数	1.0	标注实际值	cm <sup>-1</sup>	电极上标定的 K 值
带电系数	1.0	1.1~1.5	--	带电与非带电 ESDD 的比值
温度补偿	是	是-否		是：20℃下的体积电导率

## 3、记录界面

测量	参数	记录	
编 号:	1	溶液体积:	300 ml
附盐密度:	0.0001 $\frac{\text{mg}}{\text{cm}^2}$	表 面 积:	1450 $\text{cm}^2$
电 导 率:	0.66 $\frac{\text{uS}}{\text{cm}}$	基 准 值:	0.0000 $\frac{\text{mg}}{\text{cm}^2}$
温 度:	27.4 $^{\circ}\text{C}$	电极常数:	1.00 cm
污秽等级:	a 级	带电系数:	1.00
爬电比距:	22~25 $\frac{\text{mm}}{\text{kV}}$	温度补偿:	是
短按↑↓:翻1条		长按↑↓:翻10条	
Del:删除记录		存储空间:1/100000	

测量	参数	记录	
编 号:	1	溶液体积:	300 ml
附盐密度:	0.0001 $\frac{\text{mg}}{\text{cm}^2}$	表 面 积:	1450 $\text{cm}^2$
电 导 率:	0.66 $\frac{\text{uS}}{\text{cm}}$	基 准 值:	0.0000 $\frac{\text{mg}}{\text{cm}^2}$
温 度:	27.4 $^{\circ}\text{C}$	电极常数:	1.00 cm
污秽等级:	a 级	带电系数:	1.00
爬电比距:	22~25 $\frac{\text{mm}}{\text{kV}}$	温度补偿:	是
<b>删除本条</b>		Ent:删除并退出	
删除全部		Esc:退出	

查看：可查看单条测量结果。切换到“记录”页后的第一条记录为最新记录，按上下键可逐条查看其他记录，长按上下键可一次跳转 10 条记录。按“Del”键进入删除操作页面，上下键选择“删除本条”或“删除全部”，按“Ent”键删除并退出，按“Esc”键不删除并退出。

## 六、维护保养

- a) 电导电极在使用前应用蒸馏水或去离子水浸泡，祛除电极表面的污物。用后也要用蒸馏水清洗干净，干后收藏。要保持电导电极的清洁。
- b) 打印机无纸时请更换纸带。请注意将热敏面（光滑面）朝里，如果放置错  
误将不能打印出字迹，这时应去取出纸带重新放置。
- c) 电导电极的电极头容易敲碎。测量时，小心勿碰撞容器，以免损坏。
- d) 长时间不用时，请将电池电量充满后存放。

## 七、配置清单

物品	数量
铝塑机箱	1 个
测试主机	1 台
电极（K=1.0）	1 支
充电器	1 个
烧杯（400ml）	1 个
专用纱巾	1 包
专用手套（一次性）	1 包
使用说明书	1 份
出厂检验报告及合格证	1 份

## 八、售后服务

- a) 仪器自售出之日起一个月内，如有质量问题，由我公司免费更换新仪器，但用户不能自行拆机；
- b) 仪器一年内凡质量问题由我公司免费维修；
- c) 仪器使用超过一年，我公司负责长期维修，适当收取材料费；
- d) 若仪器出现故障，应寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成的自损我公司概不负责；
- e) 如购销合同另有约定的，以合同为准。

注：由于电极为易损物件，不在保修范围内。

## 附录 A


GB/T16434 – 1996 对污秽等级的划分如下表

表 1 线路和发电厂、变电所污秽等级

污秽等级	污 湿 特 征	盐密, mg/cm <sup>2</sup>	
		线 路	发电厂、变电所
0	大气清洁地区及离海岸盐场 50km 以上 无明显污染地区	≤0.03	—
I	大气轻度污染地区, 工业区和人口低密集区, 离海岸盐场 10km~50km 地区。在污闪季节中干燥少雾(含毛毛雨)或雨量较多时	>0.03~ 0.06	≤0.06
II	大气中等污染地区, 轻盐碱和炉烟污秽地区, 离海岸盐场 3km~10km 地区, 在污闪季节中潮湿多雾(含毛毛雨)但雨量较少时	>0.06~ 0.10	>0.06~0.10
III	大气污染较严重地区, 重雾和重盐碱地区, 近海岸盐场 1km~3km 地区, 工业与人口密度较大地区, 离化学污源和炉烟污秽 300m~1500m 的较严重污秽地区	>0.10~ 0.25	>0.10~0.25
IV	大气特别严重污染地区, 离海岸盐场 1km 以内, 离化学污源和炉烟污秽 300m 以内的地区	>0.25~ 0.35	>0.25~0.35

## 附录 B

Q/GDW 152-2006 对污秽等级的划分如下图：

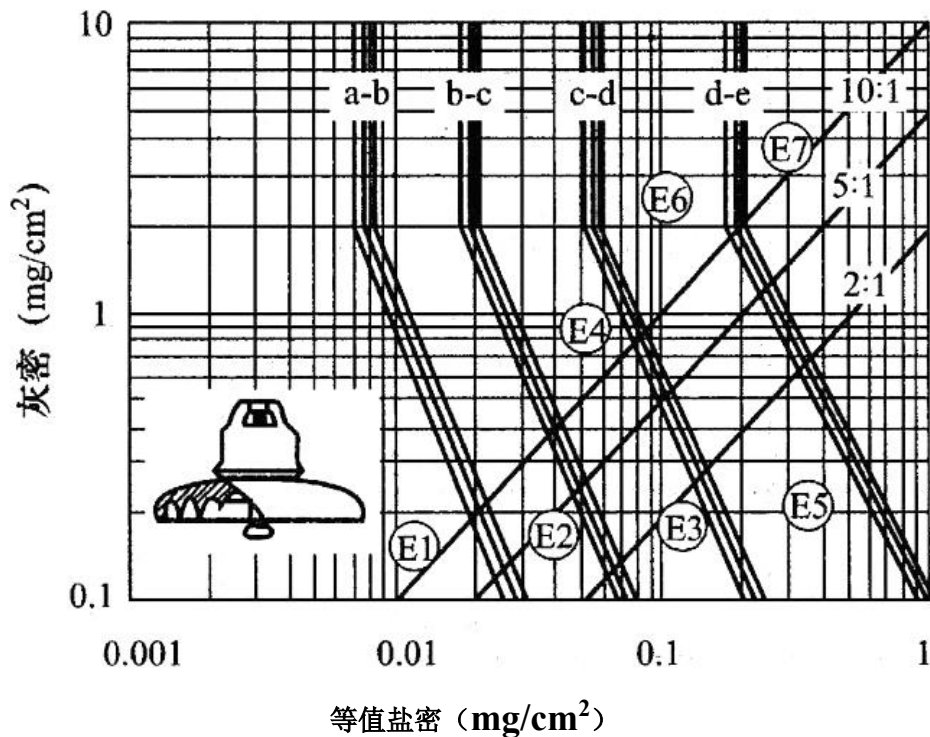

注 1：E1~E7 对应表 1 中的 7 种典型污秽示例，a-b、b-c、c-d、d-e 为各级污区的分界线；  
 注 2：三条直线分别为灰密盐密比值为 10:1、5:1、2:1 的等灰盐比线。

图 1 普通盘形绝缘子现场污秽度与等值盐密/灰密的关系

## 附录 C

GB/T16434 – 1996 污秽等级与爬电比距的关系如下表：

污染等级	爬电比距 (cm / kv)			
	输电线路		发电厂、变电所	
	220 kv 以下	330 kv 以下	220 kv 以下	330 kv 以下
0	1.39 (1.60)	1.45 (1.60)	/	/
I	1.39~1.74 (1.60~2.00)	1.45~1.82 (1.60~2.00)	1.60 (1.84)	1.60 (1.76)
II	1.74~2.17 (2.00~2.50)	1.82~2.27 (2.00~2.50)	2.00 (2.30)	2.00 (2.20)
III	2.17~2.78 (2.50~3.20)	2.27~2.91 (2.50~3.20)	2.50 (2.88)	2.50 (2.75)
IV	2.78~3.30 (3.20~3.80)	2.91~3.45 (3.20~3.80)	3.10 (3.57)	3.10 (3.14)

标注：

1、表中爬电比距计算时取系统最高线电压（1.1 倍额定线电压），上表（）内数字为按额定线电压计算值；

2、计算各污级下的绝缘强度时仍用几何爬电距离。由于绝缘子爬电距离的有效系数需根据大量的人工与自然污秽试验的结果确定，目前难以一一列出，见参考件 3；

3、对电站设备 0 级（220kv 及以下爬电比距为 1.48cm/kv、330kv 及以上爬电比距为 1.55cm/kv），目前保留作为过渡时期的污级。

Q/GDW 152-2006 统一爬电比距和现场污秽度的相互关系如下图：

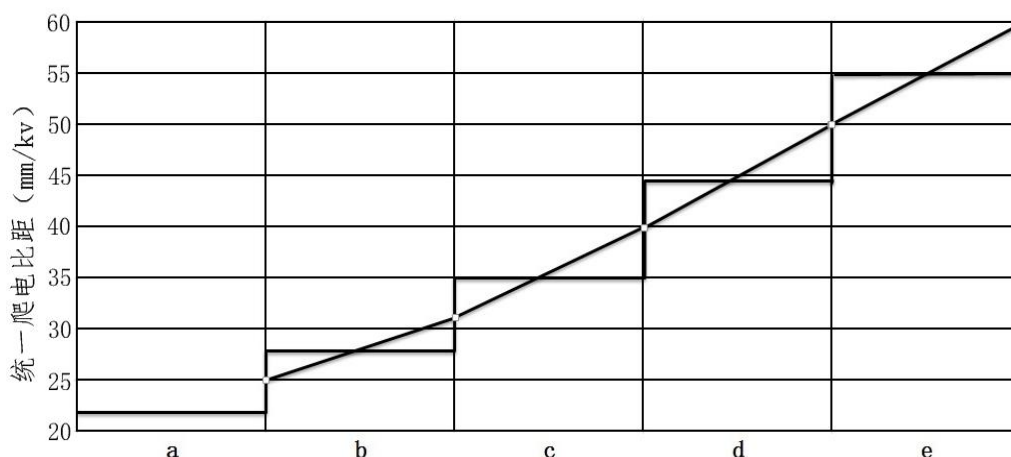


图 2 统一爬电比距和现场污秽度的相互关系

标注：

1、Q/GDW 152-2006 中统一爬电比距为绝缘子爬电距离与绝缘子两端最高运行电压（1.1 倍额定相电压）之比。

2、爬电比距和统一爬电比距的对应关系如下表：

最高线电压下的爬电比距 (mm/kV)	额定线电压下的爬电比距 (mm/kV)	统一爬电比距 (mm/kV)
12.7	14.0	<b>22.0</b>
14.5	<b>16.0</b>	25.2
<b>16.0</b>	17.6	27.7
16.2	17.8	<b>28.0</b>
18.2	<b>20.0</b>	31.5
<b>20.0</b>	22.0	34.7
20.2	22.2	<b>35.0</b>
22.7	<b>25.0</b>	39.4
<b>25.0</b>	27.5	43.3
25.4	27.9	<b>44.0</b>
29.1	<b>32.0</b>	50.4
<b>31.0</b>	34.1	53.7
31.8	34.9	<b>55.0</b>
34.5	<b>38.0</b>	59.8
<b>35.0</b>	38.5	60.6

注：表中最高线电压为额定线电压的1.1倍。



## 附录 D

常用绝缘子表面积及泄露距离一览表

序号	绝缘子型号	上表面积 cm <sup>2</sup>	下表面积 cm <sup>2</sup>	总表面积 cm <sup>2</sup>	泄露距离 mm	生产厂家
1	FC70 ~ FC120/146 (127)	566	1083	1649	320	四川贡迪尔 自塞维尔 钢化玻璃 绝缘有限 公司
2	BC8~BC12/146(127)	566	1083	1649	320	
3	FC160/155(146, 170)	825	1492	2317	380	
4	BC160/155(146, 170)	825	1492	2317	380	
5	FC210/170	854	1458	2312	400	
6	FC300/195	1020	2157	3177	485	
7	FC7P~FC12P/146	611	1392	2003	400	
8	BC8P~BC12P/146	611	1392	2003	400	
9	FC70P~FC120P/146	881	1646	2527	450	
10	BC80P~BC120P/146	881	1646	2527	450	
11	FC16P/155(170)	895	1794	2689	450	
12	FC160P/170(155)	1198	2541	3739	550	
13	FC210P/170	1183	2536	3719	550	
14	FC300P/195	1627	3718	5345	690	
15	FC70D ~ FC120D/127 (146)	1184	1203	2387	365	
16	FC160D/146(155)	1500	1769	3269	380	
17	FC210D/155(170)	1433	1468	2901	375	
18	LXY-70 LXY4-70	648	862	1510	320	南京 电气
19	LXY-100	548	862	1410	320	

20	LXY-120	648	862	1510	320	集团 有限 公司 (原 南京 电瓷 总 厂)
21	LXY-160 LXY3-160 LXY4-160	773	1325	2098	380	
22	LXY3-210	859	1459	2318	390	
23	LXY-240	859	1459	2318	390	
24	LXY-300	1097	2041	3138	485	
25	LXHY-70 LXHY4-70	870	1378	2248	400	
26	LXHY5-70	975	1601	2576	450	
27	LXHY4-100	975	1601	2576	450	
28	LXHY4-120	975	1601	2576	450	
29	LXY3-210	859	1459	2318	390	
30	LXY-240	859	1459	2318	390	
31	LXY-300	1097	2041	3138	485	
32	LXHY-70 LXHY4-70	870	1378	2248	400	
33	LXHY5-70	975	1601	2576	450	
34	LXHY4-100	975	1601	2576	450	
35	LXHY4-120	975	1601	2576	450	
36	LXHY3-160 LXHY4-160	993	1806	2799	450	
37	LXHY5-160 LXHY6-160	1256	2415	3671	545	
38	LXHY4-210	1256	2415	3671	545	
39	LXAY-120	946	784	1730	360	
40	LXZY-160	1256	2415	3671	545	
41	LXZY-210	1256	2415	3671	545	

42	LXZY-300	1811	3152	4963	635	大连 电瓷 厂
43	XP-70	674	917	1591	295	
44	XP-100	670	807	1477	295	
45	XP-160	681	891	1572	305	
46	XP-210	874	1112	1986	335	
47	XP2-210	950	1337	2287	370	
48	XP1-300	127	1994	2121	485	
49	XWP1-70	1162	861	2023	400	
50	XWP2-70	1162	861	2023	400	
51	XWP2-100	1288	1208	2496	450	
52	XWP2-160	1551	1208	2759	450	
53	XWP-210	1423	1360	2783	450	
54	XDP-70C	336	382	718	160	
55	XDP-70CN	336	382	718	160	
56	XWP-7	1210	803	2013	410	
57	X-4.5	645	805	1450	300	
58	XP-7	685	715	1400	290	
59	XP-10	645	805	1450	295	
60	LXP-7	685	715	1400	290	

补充型号：

产品型号	盘径 mm	高度 mm	泄漏距离 mm	表面积 cm <sup>2</sup>	制造厂
XP-16	255	155	305	1630	大连
XP-16	254	155	290	1530	醴陵
XP3-16	280	155	350	2006	大连
XP-16D	280	160	370	1965	醴陵
XP-16D1	280	155	330	2019	醴陵
XP-16D2	300	155	300	1965	醴陵
XP-16D3	300	155	400	2275	醴陵
XP-16D4	300	155	400	2675	醴陵
XP-21	280	170	335	1892	大连
XP-21	280	170	320	1974	醴陵
XP-30	320	195	370	2455	大连
XP-30	320	195	350	2462	醴陵
XW-4.5	254	180	450	2200	西安
XW-4.5	254	170	440	2080	大连
XW1-4.5	254	160	410	2070	苏州
XWP-6	280	146	400	2470	醴陵
XWP-6	254	146	390	2070	苏州
XWP-6	254	160	400	2070	苏州
XWP-7	255	146	400	1800	大连
XWP-7	280	146	400	2470	醴陵
XWP-10	280	160	450	2492	大连
XWP-16	300	155	400	2154	大连
XWP1-16	280	155	400	2291	醴陵
XWP3-16	300	155	450	2727	大连
XHP-16	300	155	450	3007	大连
XHP-21	300	170	470	3364	大连
XHP-30	320	195	460	3194	大连

表 A2 常用直流绝缘子表面积一览表

序号	型号(吨位)	上表面 积 cm <sup>2</sup>	下表面 积 cm <sup>2</sup>	总表面积 cm <sup>2</sup>	厂家
1	CA-774EZ (210)			3754	NGK
2	CA-772EZ (160)	2900	845	3745	
3	CA-776EZ (300 三伞)	3951	1268	5219	
4	CA-765EZ (300)	2055	3055	5110	
5	CA-735EZ (160)	1355	2295	3650	
6	CA-745EZ (210)	1355	2295	3650	
7	CA-765EZ (400)			3980	